



EXTRACTORES RECOMENDADOS

Extractores idóneos para aplicación en **aparcamientos y locales de pública concurrencia**

Para la correcta aplicación de las normas:

- Código Técnico de la Edificación (CTE)
- NBE-CPI/96 para Aparcamientos y Locales de pública concurrencia
- UNE 100166:2004 Ventilación de aparcamientos
- R.E.B.T itc-29 para Aparcamientos clasificados ATEX

Instalación del ventilador **inmerso** en la zona de riesgo de incendio

THT THT/ATEX CJTHT/PLUS CJTHT CJTHT/ATEX CJTHT/ DUPLX/ATEX THT/IMP CJS CJMD TCR CTMP

Homologación según norma EN 12101-3-2002

400°C/2h Inmerso

Instalación del ventilador **exterior** a la zona de riesgo de incendio

TCR/R TCMP CJTCR/R CJMP CJTX-C CJSX CJLINE

Homologación según norma EN 12101-3-2002



400°C/2h Exterior



EXTRACTORES RECOMENDADOS

Extractores idóneos para aplicación en cocinas industriales

Para la correcta aplicación de la norma:
• NBE-CPI/96 para Cocinas Industriales y de uso Docente

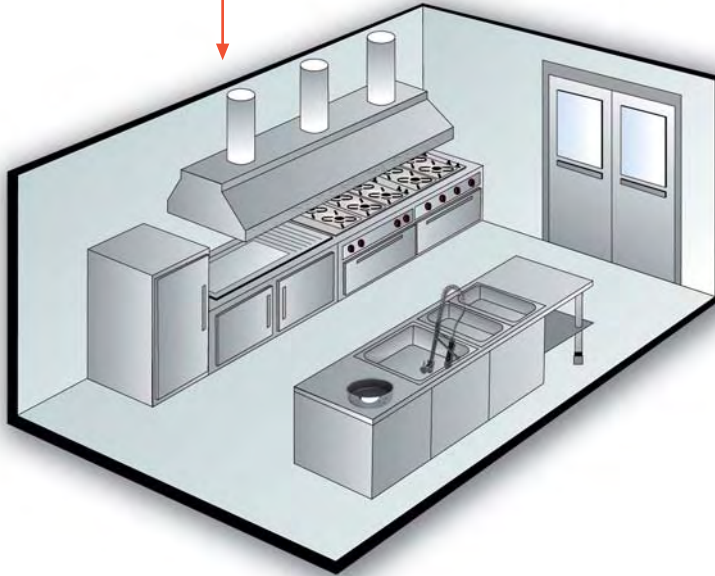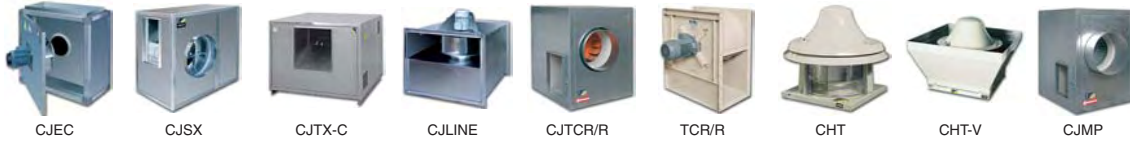

Extractores idóneos para aplicación en naves industriales

Para la correcta aplicación de la norma:
• Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales, Real Decreto 2267/2004, UNE-23585:2004 Seguridad Contra Incendios

