



VISTA

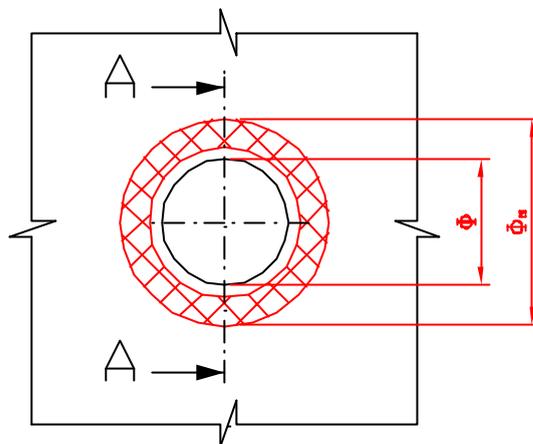

SECCIÓN A - A

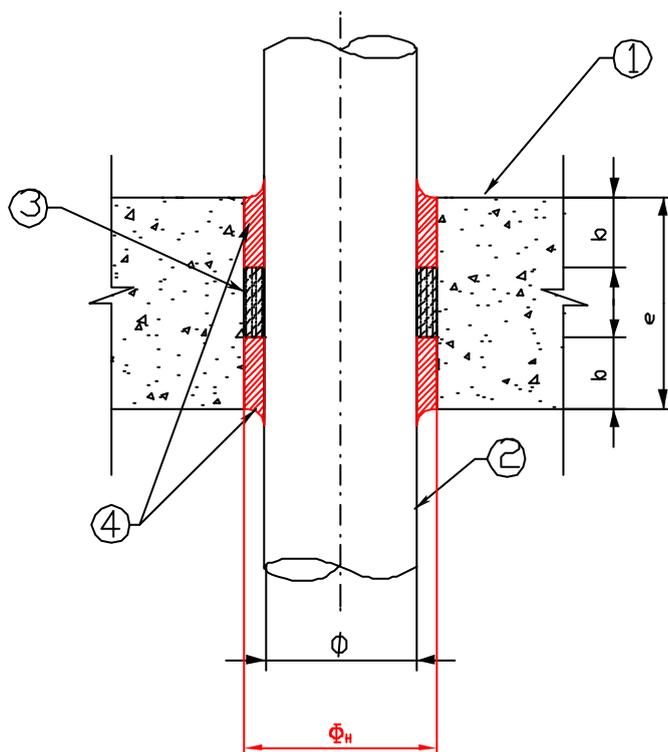

Datos Técnicos:

- ① Forjado
- ② Tubería combustible diámetro exterior máximo 50 mm
- ③ Lana mineral de densidad mínima 100 Kg/m³
- ④ Sellado con Masilla Intumescente Hilti CP 611 A


b: Profundidad de aplicación de masilla intumescente Hilti CP 611 A

e: Espesor de forjado


ϕ : Diámetro exterior de tubería

ϕ_m : Diámetro de hueco

VISTA

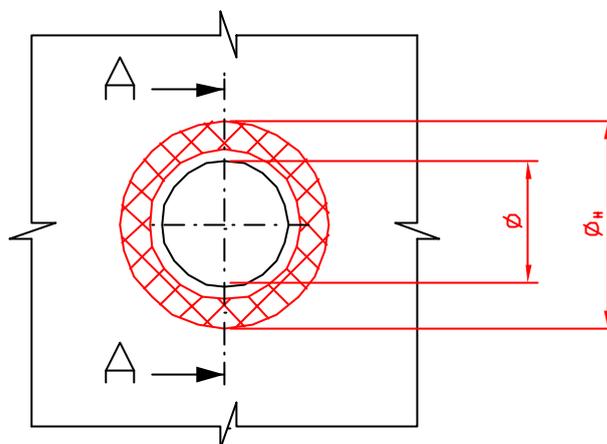

SECCIÓN A - A

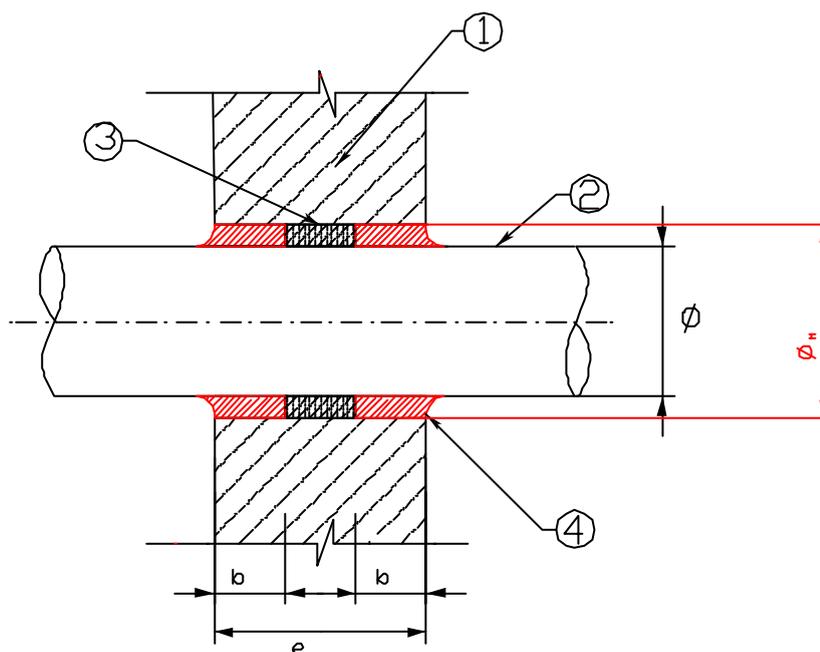

Datos Técnicos:

- ① → Forjado
- ② → Tubería combustible diámetro exterior máximo 50 mm
- ③ → Lana mineral de densidad mínima 100 Kg/m³
- ④ → Sellado con Masilla Intumescente Hilti CP 611 A

b: Profundidad de aplicación de masilla intumescente Hilti CP 611 A

e: Espesor de forjado

ϕ : Diámetro exterior de tubería

ϕ_H : Diámetro de hueco