



PLANTA

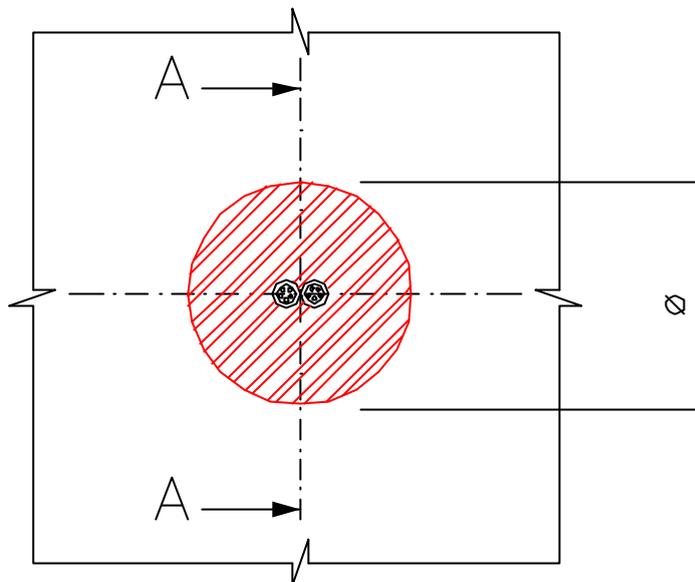

SECCION A - A

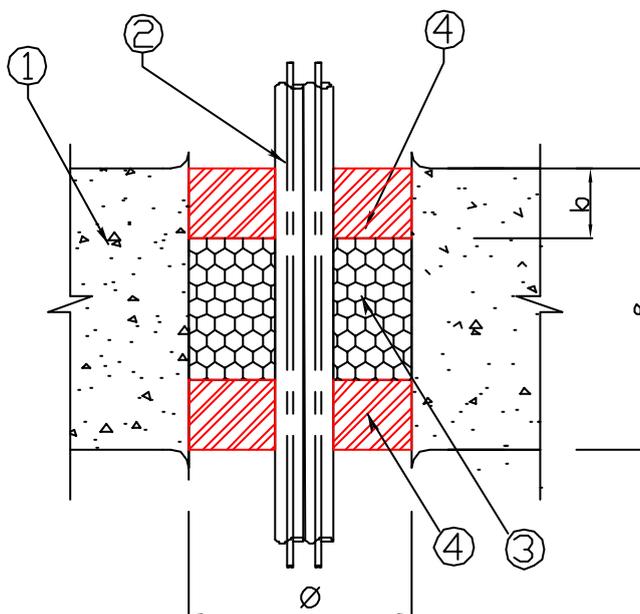

DATOS TECNICOS:


- ① → Forjado
- ② → Tubo flexible combustible para cables
- ③ → Lana mineral de densidad mínima 100 Kg/m³
- ④ → Sellado con Masilla Intumescente Hilti CP 611 A

b: Profundidad de aplicación de Masilla Intumescente Hilti CP 611 A


e: Espesor de forjado

Ø: Diámetro del hueco

PLANTA

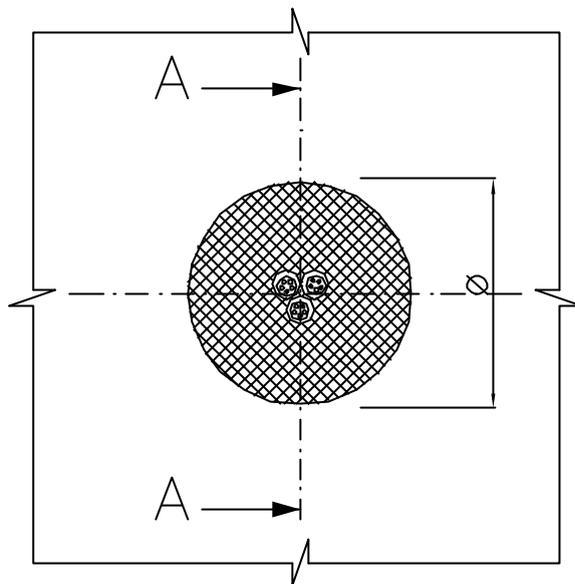

SECCION A - A

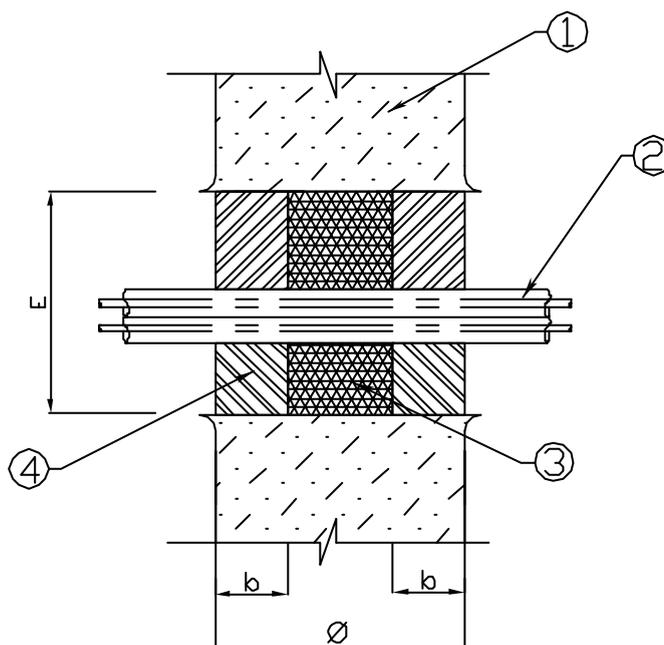

DATOS TECNICOS:

- ① → Muro
- ② → Tubo flexible combustible para cables
- ③ → Lana mineral de densidad mínima 100 Kg/m³
- ④ → Sellado con Masilla Intumescente Hilti CP 611 A

b: Profundidad de aplicación de Masilla Intumescente Hilti CP 611 A

e: Espesor de muro

Ø: Diámetro del hueco